



●久慈地区最終処分場の敷地境界の空間放射線量測定脚気（毎週1回実施）

施設名：久慈地区最終処分場

住 所：久慈市夏井町鳥谷第4地割23番地6

測定器：HORIBA Radi（ラディ）PA-1000

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

| 測定年月  | 測定地点（敷地境界） |       |       |       |             |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------------|
|       | ①          | ②     | ③     | ④     | ⑤（バックグラウンド） |
| R4.4月 | 0.077      | 0.065 | 0.045 | 0.065 | 0.074       |
| R4.5月 | 0.077      | 0.066 | 0.043 | 0.059 | 0.068       |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |
|       |            |       |       |       |             |

※ 各測定地点において週に1度、観測高地上1mで、30秒測定を5回行った平均値のうち測定月の最大値を記載しております。週ごとの詳細は衛生課までお問い合わせください。

※ 下記の式を満足することが基準となっており、測定の結果、基準値を下回っております。


また、国際放射線防護委員会（ICRP）勧告では、「一般公衆」が1年間に浴びてもよい被曝限度量は1mSv/年とされています。これは、1時間あたりに換算すると、「 $0.19\mu\text{Sv/h}$ 」となり、より厳しい基準である $0.19\mu\text{Sv/h}$ を下回っております。

敷地境界の測定結果  $\leq X + 3\sigma + 0.19$

X：バックグラウンド測定値の平均値

$\sigma$ ：バックグラウンド測定値の標準偏差

【測定位置】

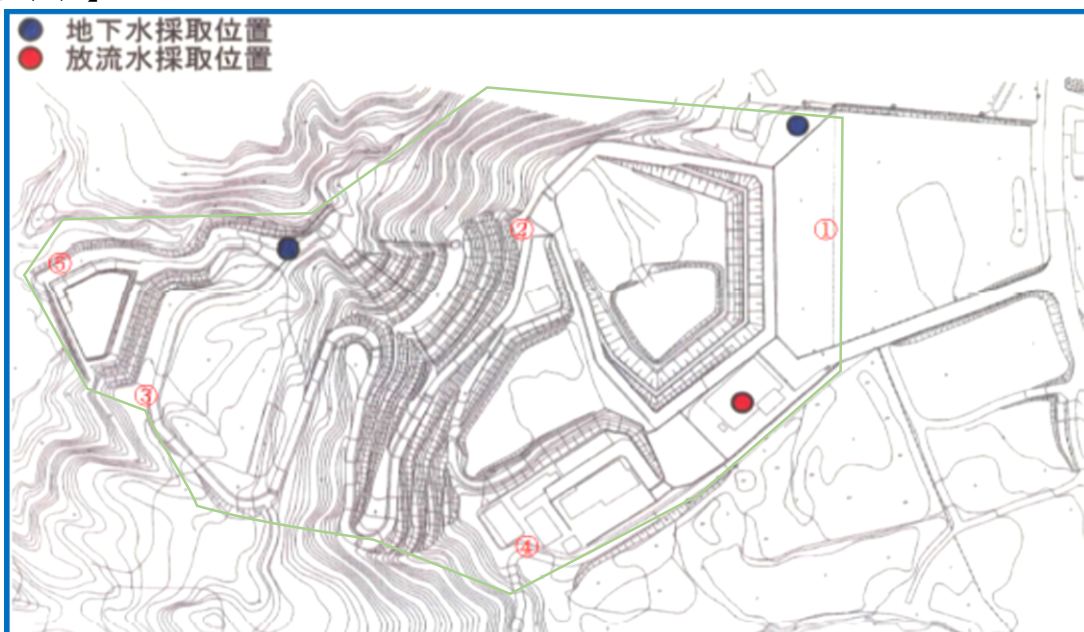

※敷地境界線はおおよその位置関係を示しているため正確なものではありません。

●久慈地区ごみ焼却場の焼却灰（6月、9月、12月、3月に実施予定）

・測定結果（検査機関：日鉄環境(株)釜石センター）

（単位：Bq/kg）

| 測定項目          | 埋立基準値   | 対象試料 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |
|---------------|---------|------|----|----|-----|----|
| セシウム<br>134   | 8,000以下 | 主 灰  |    |    |     |    |
|               |         | 飛 灰  |    |    |     |    |
| セシウム<br>137   | 8,000以下 | 主 灰  |    |    |     |    |
|               |         | 飛 灰  |    |    |     |    |
| 放射性セシ<br>ウム合計 | 8,000以下 | 主 灰  |    |    |     |    |
|               |         | 飛 灰  |    |    |     |    |
|               |         | 採取日  |    |    |     |    |

測定対象 飛灰と主灰の放射性セシウム濃度（セシウム134，137）

※ 主灰：燃え殻（焼却炉の底などから回収される焼却残灰）

飛灰：ばいじん（焼却施設の集塵装置（バグフィルタ等）で集められたもの）

※（ ）内の数値は検出下限

※ 埋立基準値として次の数値が示されています。

セシウム合計 $\leq$ 8,000Bq/kg

●久慈地区ごみ焼却場の排ガス中の放射線濃度（6月、9月、12月、3月に実施予定）

・測定結果（検査機関：日鉄環境(株)釜石センター）

（単位：Bq/m<sup>3</sup>）

| 測定項目        | 基準値  | 対象試料 |      | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |
|-------------|------|------|------|----|----|-----|----|
| セシウム<br>134 | 20未満 | 1号炉  | ろ紙部  |    |    |     |    |
|             |      |      | ドレン部 |    |    |     |    |
|             |      | 2号炉  | ろ紙部  |    |    |     |    |
|             |      |      | ドレン部 |    |    |     |    |
| セシウム<br>137 | 30未満 | 1号炉  | ろ紙部  |    |    |     |    |
|             |      |      | ドレン部 |    |    |     |    |
|             |      | 2号炉  | ろ紙部  |    |    |     |    |
|             |      |      | ドレン部 |    |    |     |    |
|             |      | 採取日  |      |    |    |     |    |

※ 検出下限値未満であった場合は、「不検出」と表示

※（ ）内の数値は検出下限値

※ 排ガスの基準として次の濃度限度が示されています。

セシウム134 $\leq$ 20（Bq/m<sup>3</sup>）

セシウム137 $\leq$ 30（Bq/m<sup>3</sup>）