

令和 5 年度

1 各月ごとの投入台数及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
生し尿	台	824	793	890	857	907	806	839	810	944	735	664	864	9,933
	kℓ	2,150.22	2,062.92	2,231.45	2,160.08	2,364.54	2,051.95	2,156.00	2,047.35	2,578.22	1,851.88	1,641.52	2,220.11	25,516.24
浄化槽汚泥	台	279	288	359	338	260	305	308	315	164	266	266	264	3,412
	kℓ	767.62	791.35	976.78	934.17	727.25	839.13	860.65	865.85	449.20	742.87	723.23	687.89	9,365.99
計	台	1,103	1,081	1,249	1,195	1,167	1,111	1,147	1,125	1,108	1,001	930	1,128	13,345
	kℓ	2,917.84	2,854.27	3,208.23	3,094.25	3,091.79	2,891.08	3,016.65	2,913.20	3,027.42	2,594.75	2,364.75	2,908.00	34,882.23

2 環境測定結果

(1) 放流水水質分析結果(毎月測定)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	6.4	6.7	6.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	6.2	6.7	6.3	6.2
生物学的酸素要求量	mg/L	5以下	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5
化学的酸素要求量	mg/L	30以下	16.0	7.0	5.2	5.5	7.2	4.4	11.0	9.9	5.4	4.2	2.8	2.6
浮遊物質	mg/L	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素含有量	mg/L	10以下	3.4	3.9	3.0	3.1	3.1	3.3	5.2	6.2	3.3	4.8	3.8	2.8
燐含有量	mg/L	1以下	0.09	0.09	0.05未満	0.06	0.08	0.05未満	0.17	0.05未満	0.20	0.18	0.05未満	0.17
大腸菌群数	個/cm ³	100以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
色度	度	30以下	24.0	6.9	7.9	8.1	10.0	7.9	14.0	16.0	7.4	7.4	5.9	4.1
採取日			4月7日	5月12日	6月6日	7月4日	8月4日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月12日	2月6日	3月19日

(2) 悪臭測定結果(年1回測定)

ア 敷地境界線の地表における悪臭(1号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	11月	
			風上	風下
アンモニア	ppm	1以下	0.1未満	0.2
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
硫化水素	ppm	0.02以下	0.002未満	0.002未満
硫化メチル	ppm	0.01以下	0.001未満	0.001未満
二硫化メチル	ppm	0.009以下	0.0009未満	0.0009未満
トリメチルアミン	ppm	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下	0.013	0.010
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下	0.005未満	0.005未満
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下	0.0009未満	0.0009未満
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下	0.002未満	0.002未満
ノルマルパレルアルデヒド	ppm	0.009以下	0.0009未満	0.0009未満
イソパレルアルデヒド	ppm	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満
イソブタノール	ppm	0.9以下	0.09未満	0.09未満
酢酸エチル	ppm	3以下	0.3未満	0.3未満
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下	0.1未満	0.1未満
トルエン	ppm	10以下	1未満	1未満
スチレン	ppm	0.4以下	0.04未満	0.04未満
キシレン	ppm	1以下	0.1未満	0.1未満
プロピオン酸	ppm	0.03以下	0.003未満	0.003未満
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下	0.0001未満	0.0001未満
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下	0.00020	0.00043
イソ吉草酸	ppm	0.001以下	0.0001未満	0.0001未満
臭気指数		12以下	10未満	10未満
採取日			11月1日	

イ 排出口における悪臭(2号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	11月
アンモニア	ppm	2以下	0.2
メチルメルカプタン	ppm	0.004以下	0.0006
硫化水素	ppm	0.06以下	0.002未満
硫化メチル	ppm	0.05以下	0.001未満
二硫化メチル	ppm	0.03以下	0.0009未満
トリメチルアミン	ppm	0.02以下	0.0005未満
アセトアルデヒド	ppm	0.1以下	0.009
プロピオンアルデヒド	ppm	0.1以下	0.005未満
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.03以下	0.0009未満
イソブチルアルデヒド	ppm	0.07以下	0.002未満
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.02以下	0.0009未満
イソバレールアルデヒド	ppm	0.006以下	0.0003未満
イソブタノール	ppm	4以下	0.09未満
酢酸エチル	ppm	7以下	0.3未満
メチルイソブチルケトン	ppm	3以下	0.1未満
トルエン	ppm	30以下	1未満
スチレン	ppm	0.8以下	0.04未満
キシレン	ppm	2以下	0.1未満
プロピオン酸	ppm	0.07以下	0.003未満
ノルマル酪酸	ppm	0.002以下	0.0001未満
ノルマル吉草酸	ppm	0.002以下	0.00009未満
イソ吉草酸	ppm	0.004以下	0.0001未満
臭気指数		23以下	17
採取日			11月1日

ウ 排出口において規制の対象となる特定悪臭13物質(2号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	11月
アンモニア	Nm3/h	65以下	0.008
硫化水素	Nm3/h	1.3以下	0.00008未満
トリメチルアミン	Nm3/h	0.32以下	0.00002未満
プロピオンアルデヒド	Nm3/h	3.2以下	0.0002未満
ノルマルブチルアルデヒド	Nm3/h	0.58以下	0.00004未満
イソブチルアルデヒド	Nm3/h	1.3以下	0.00008未満
ノルマルバレールアルデヒド	Nm3/h	0.58以下	0.00004未満
イソバレールアルデヒド	Nm3/h	0.19以下	0.00002未満
イソブタノール	Nm3/h	58以下	0.004未満
酢酸エチル	Nm3/h	195以下	0.02未満
メチルイソブチルケトン	Nm3/h	65以下	0.004未満
トルエン	Nm3/h	650以下	0.04未満
キシレン	Nm3/h	65以下	0.004未満
採取日			11月1日

エ 放流水の排出口における規制基準(3号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	11月
メチルメルカプタン	mg/L	0.007以下	0.0007未満
硫化水素	mg/L	0.02以下	0.002未満
硫化メチル	mg/L	0.07以下	0.007未満
二硫化メチル	mg/L	0.1以下	0.01未満
臭気指数		28以下	3未満
採取日			11月1日

(2) 騒音測定結果(年1回測定)

項目	単位	基準値	10月			
			境界①	境界②	境界③	境界④
朝 6時～8時 (6時00分～7時15分)	dB	60以下	45	44	41	32
昼間 8時～18時 (10時08分～12時03分)	dB	65以下	60	53	48	57
夕 18時～21時 (19時04分～20時14分)	dB	60以下	44	43	42	37
夜間22時～翌6時 (22時01分～23時41分)	dB	50以下	44	43	41	33
測定日			10月19日(木)			


※()内に測定時間を表示しています。

(3) 振動測定結果(年1回測定)

項目	単位	基準値	10月			
			境界①	境界②	境界③	境界④
昼間 8時～19時 (10時08分～12時03分)	dB	60以下	33	29	32	31
夜間19時～翌8時 (22時01分～23時42分)	dB	55以下	43	37	36	30
測定日			10月19日(木)			

※()内に測定時間を表示しています。

【測定位置】

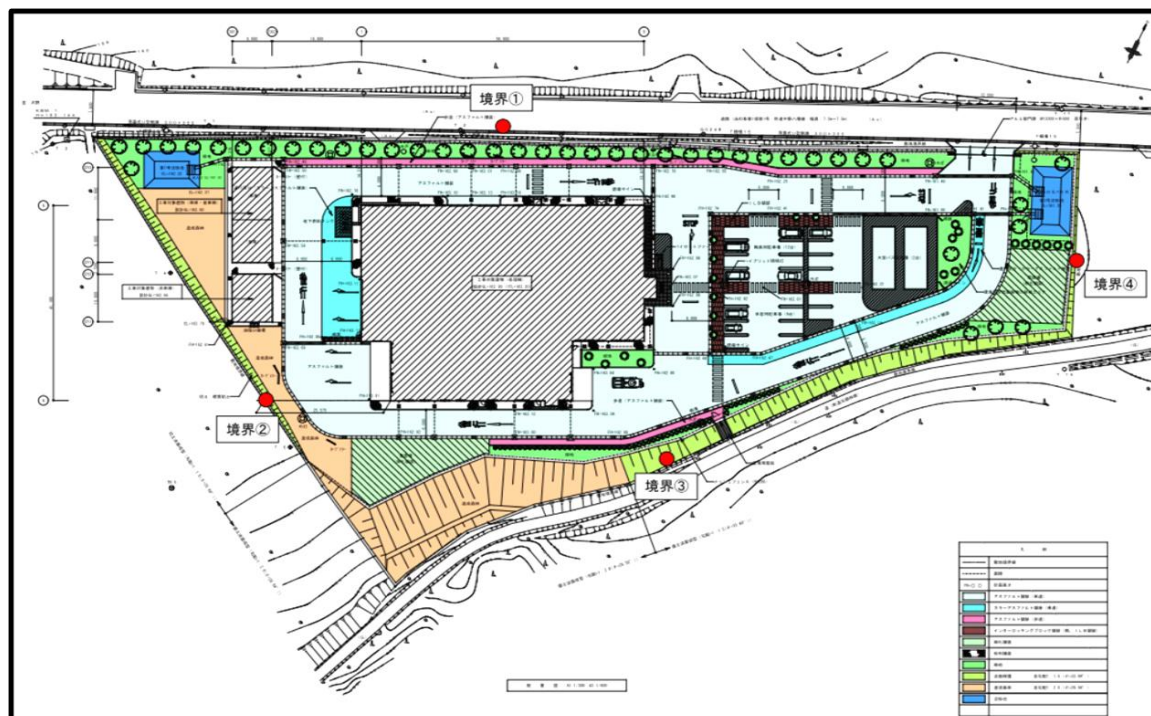

※敷地境界線はおおよその位置関係を示しているため正確なものではありません。